


LEGENDA

- Eletroduto em PVC rígido aparente sob teto ou sobre forro, com suportes a cada 2 metros para sistemas eletrônicos. Bitola de Ø25mm quando não indicado.
- Eletrocalha metálica perfurada com perfil tipo "U", com tampa, em chapa galvanizada à fogo, aparente ou sobre forro com suportes a cada 2 metros. Dimensões de 50 x 50mm quando não cotado.
- Te horizontal fechado com tampa. Dimensões e especificações de acordo com eletrocalha interligada.
- Redução de eletrocalha concêntrica fechada com tampa. Dimensões e especificações de acordo com eletrocalha interligada.
- Mudança de encaminhamento de eletrocalha (horizontal para vertical) fechada com tampa. Dimensões e especificações de acordo com eletrocalhas / equipamentos interligadas.
- Saída horizontal eletrocalha para eletroduto Ø3/4" quando não indicado.
- Condulete tipo "T"
- Condulete tipo "LL"
- Condulete tipo "LR"
- Condulete tipo "C"
- Condulete tipo "E"
- Indicação de prumada que desce ao pavimento inferior.
- Ponto de telecomunicação com 1 conector RJ45 fêmea categoria 6, embutido em caixa de PVC 4"x2", h=1,30m do pavimento.
- Ponto de telecomunicação com 1 conector RJ45 fêmea categoria 6, embutido em condulete tipo. h=1, no teto.
- Ponto de telecomunicação com 1 conector RJ45 fêmea categoria 6, embutido em caixa de PVC 4"x2", h=0,30m do pavimento.

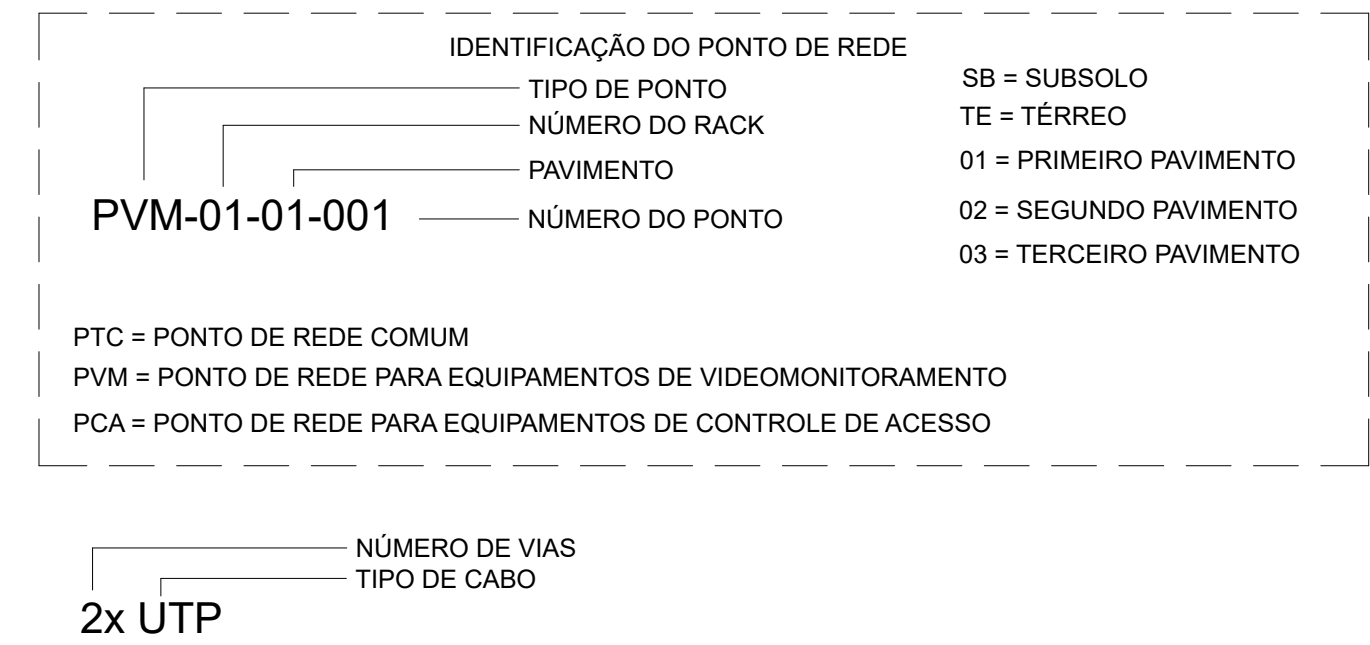

**Primustech**  
E-mail: contato@primustech.com.br  
Site: www.primustech.com.br  
Telefone: (71) 3598-0200 / (71) 2197-6316

SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE PATO BRANCO PARANÁ  
ENDEREÇO: R. ARARIBÓIA, 491 - CENTRO, PATO BRANCO - PR. 85061-262

**Autor do Projeto e Arquiteto de Soluções**  
Thiago Cavalcante Vasconcelos

**Responsável Técnico**  
Thiago Cavalcante Vasconcelos - RPP CRT 017 00270797000 - TRT Nº 07240388042  
Especial em Sistemas De Segurança - Técnico em Segurança Eletrônica e Telecomunicações

Disciplina	Projeto - SISTEMA DE SEGURANÇA	Escala	1/100	Folha
Descrição	LOCAÇÃO DOS PONTOS DE CÂMERAS E CONTROLE DE ACESSO	Data	24/10/2025	Revisão 01

Histórico de Revisão		
Revisão	Data	Descrição
REVO	17/10/2025	REVISÃO 0
REV1	24/10/2025	REVISÃO 1